




## Tripelwerte Pelletsserie

der Firma : **Spanner Re<sup>2</sup> (Renewable Energy Experts) GmbH**  
 mit Sitz in: **D-84088 Neufahrn i. NB Niederfeldstraße 38**  
 (PLZ) (Ort) (Straße)

| Bezeichnung                                                                  | HP02/K      | HP03        | HP04        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Abgasmassenstrom angegeben in <i>Nennlast / Teillast [g/s]</i>               | 8,7 / 4,0   | 15 / 7,2    | 21 / 7,2    |
| Erforderlicher Förderdruck angegeben in <i>[Pa]</i>                          | 1           | 1           | 1           |
| Abgastemperatur angegeben in <i>Nennlast / Teillast [°C]</i>                 | 115 / 70    | 140 / 80    | 140 / 80    |
| <b>CO</b> mg/Nm <sup>3</sup> (13%O <sub>2</sub> ) <i>Nennlast / Teillast</i> | 42 / 111    | 54 / 138    | 54 / 138    |
| Wirkungsgrad angegeben in <i>Nennlast / Teillast [%]</i>                     | 95,7 / 92,8 | 95,4 / 93,9 | 95,4 / 93,9 |
| Rauchrohranschluß [mm]                                                       | 80          | 130         | 130         |

01.06.2016

Datum, Unterschrift

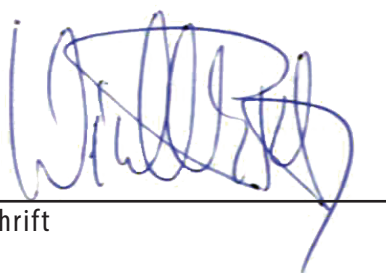

### Tripelwerte:

Die Tripelwerte werden vom Schornsteinfeger benötigt, um eine Schornsteinberechnung durchzuführen. Folgende drei Werte gehören dazu:

#### Die Tripelwerte bestehen aus:

*Abgasmassenstrom angegeben in g/s*

*Abgastemperatur angegeben in °C*

*Erforderlicher Förderdruck angegeben in mbar*

Diese Angaben finden Sie auch in den Planungsunterlagen und der Bedienungsanleitung Ihres Pellets-Kessels.